



1 階 天井伏図 S = 1 : 100

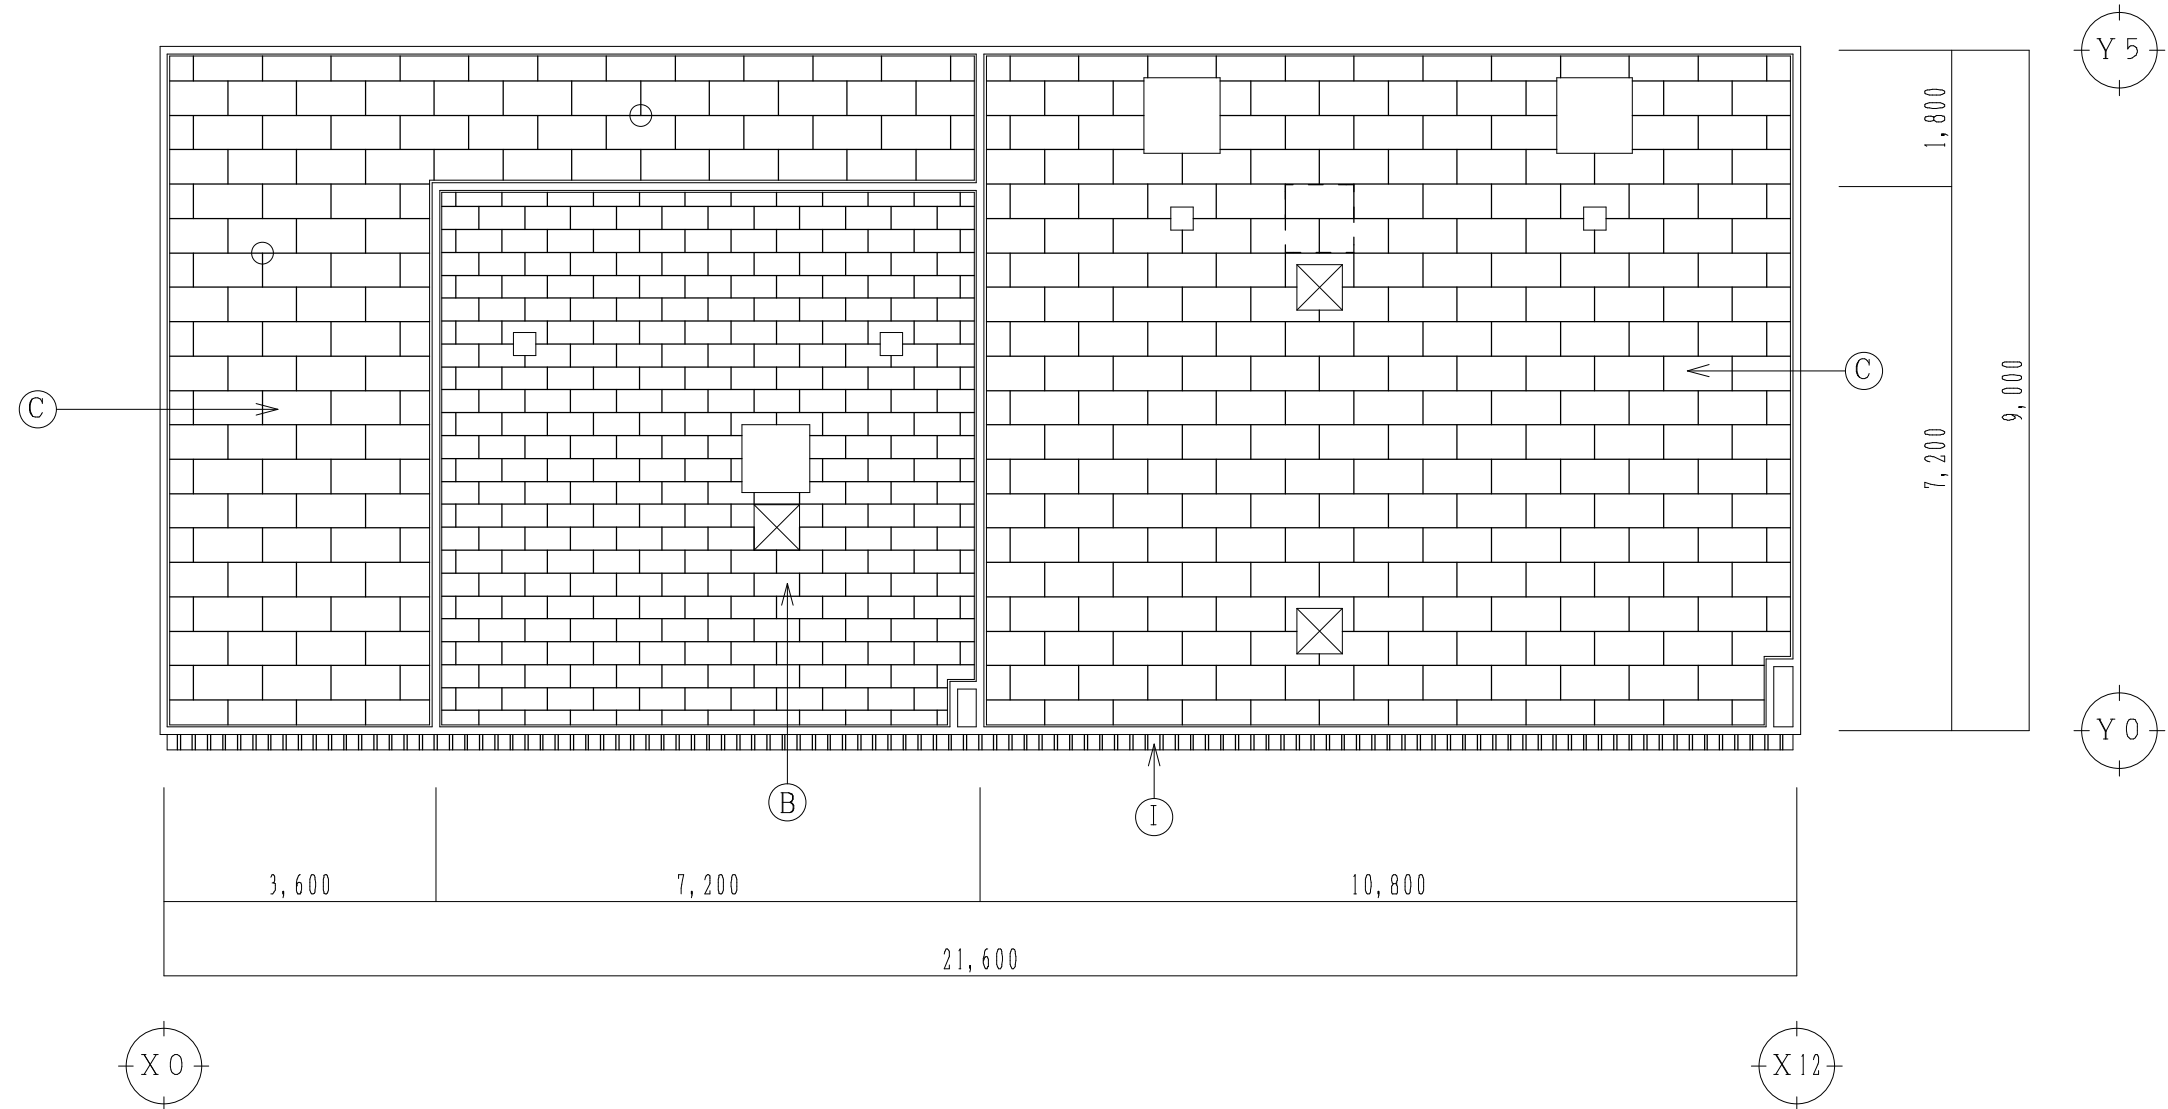

2 階 天井伏図 S = 1 : 100



※屋根：折版葺 長尺カラー鉄板t0.5 H-88 [不燃第1041号]

1・2階 屋根伏図 S = 1 : 100

記号	天井仕上
Ⓐ	石膏ボードt9.5 下地 ロックウール吸音板(キューブ)t12貼
Ⓑ	石膏ボードt9.5 下地 ロックウール吸音板t9貼
Ⓒ	化粧石膏ボードt9.5貼
Ⓓ	無石棉ケイカル板t6 目スカシ貼 ABP塗装
Ⓔ	鉄骨階段 錆止のまま 表わし
Ⓕ	無石棉ケイカル板t6×910×910 目スカシ貼 VP塗装
Ⓖ	穴アキ無石棉ケイカル板t6 目スカシ貼 VP塗装
Ⓗ	角波鉄板t0.35貼
Ⓘ	折版表わし
◇特記事項◇	
1.廻縁は、全て塩ビ既製品とする。	
2.天井点検口は、すべて600角とし、位置は、現場打合せによる。 天井点検口の凡例は、右図とする。 □ 6ヶ所	
3. □ 開口補強は、建築工事とする。	

アスベスト含有分析調査				層の有無	施工体積
2階書庫	(壁)	石膏ボード	t = 9.5	無	
2階書庫	(床)	塩ビシート	t = 2.0	無	
2階会議室・2(天井)		ロックウール吸音板	t = 12.0	無	
1階給湯室	(壁)	けい酸カルシウム板	t = 8.0	無	
ボ・チ	(軒裏)	けい酸カルシウム板	t = 6.0	無	
外壁	(壁)	サイディング	t = 12.0	有(レベル3)	4.6 m <sup>2</sup>
断熱材	グラスウールt50 24K面(外壁面、2階天井裏)(石棉不含有)			無	
断熱材	折版用断熱材の発泡ポリエチレン (石棉不含有)			無	