


(階段室は第1工区)

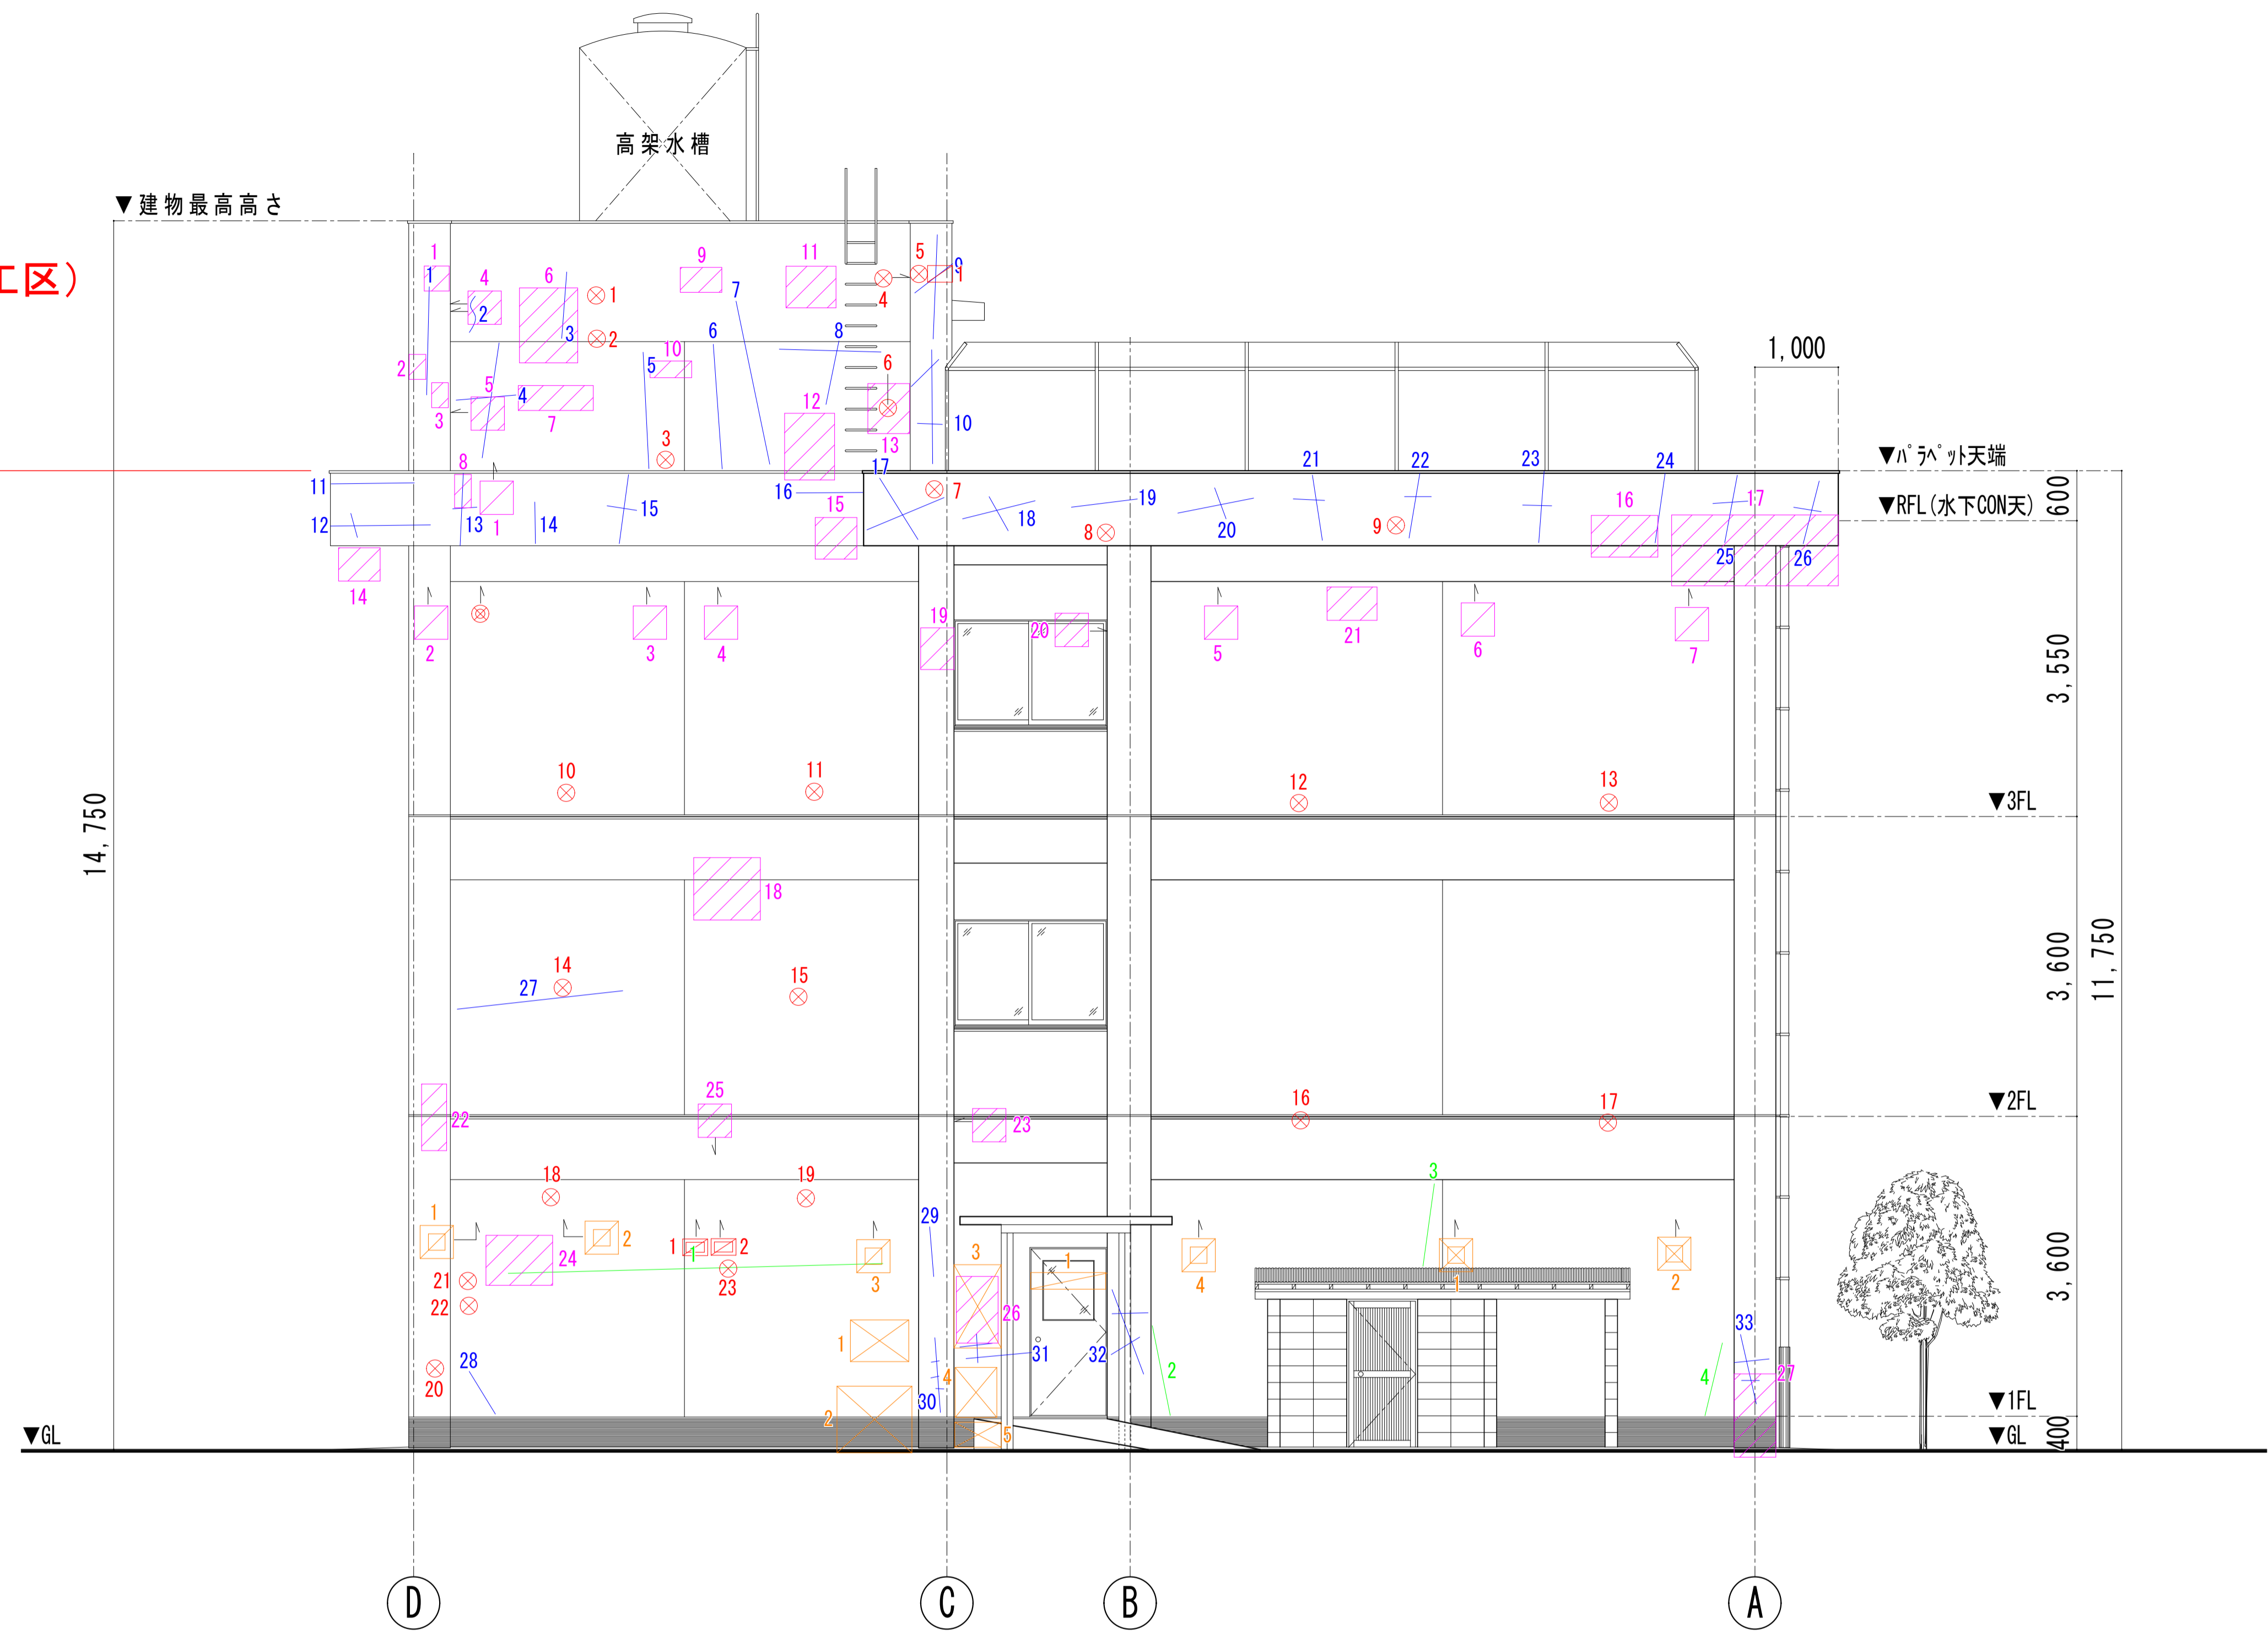

西側立面図
(第3工区)

< 凡例記号 >

	ひび割れ 0.2mm未満		モルタル浮き 0.25㎡未満 一般部
	ひび割れ 0.2mm以上		モルタル浮き 0.2~1.0㎡ 一般部
	爆裂 100×100程度 一般部		モルタル浮き 1.0㎡以上 一般部
	爆裂 100×300程度 一般部		モルタル浮き 0.2mm未満 指定部
	爆裂 100×100程度 指定部		モルタル浮き 0.2~1.0㎡ 指定部
	爆裂 100×300程度 指定部		
	塗膜浮き 一般部		塗膜浮き 指定部

参考図

工事名 黒田小学校外壁改修工事		株式会社 西島建築設計事務所	
図面名 西側(第3工区)参考劣化立面図⑤		NISHIJIMA ARCHITECT OFFICE	
図面番号 A-15		福岡市中央区笹丘1丁目17-29	
SCALE A1図 1/50		管理建築士 松川 基範	
A3図 1/100		一級建築士 第 123791号	
令和 6年 2月			